

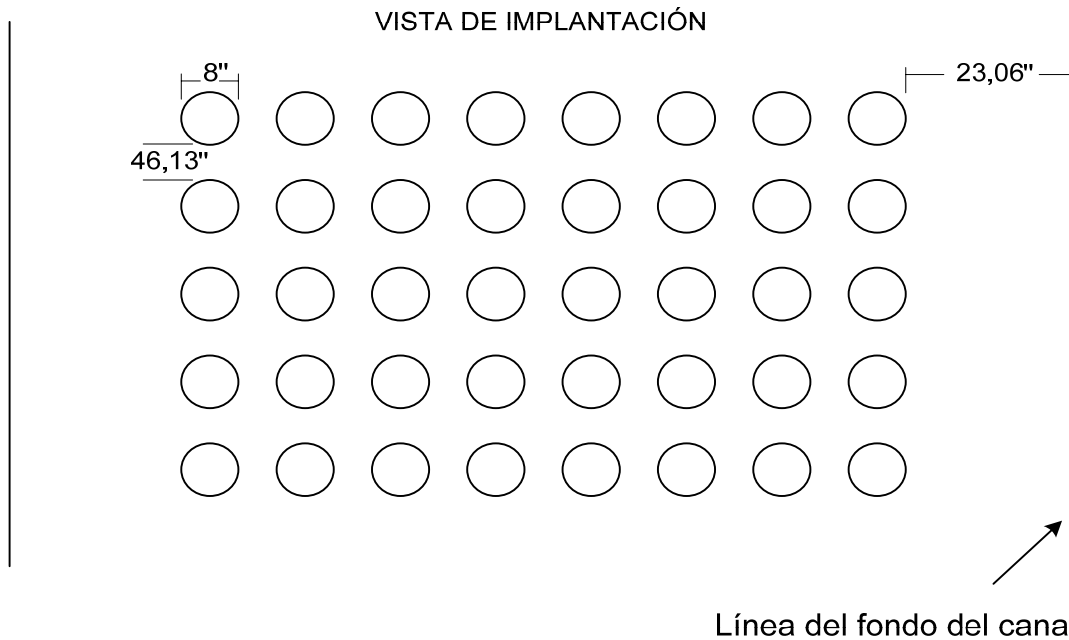


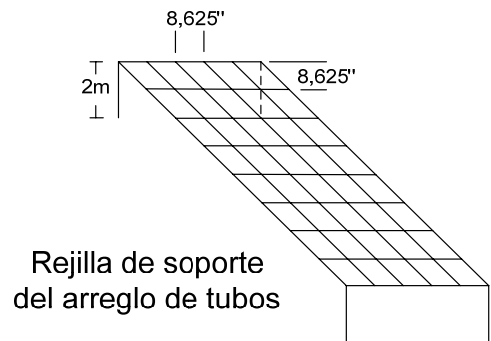

Identificación	EAM-1201	Planta	A. T. R. G. CA	N° de unidades	12
GENERAL			DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN		
Servicio	Disminución de DBO		Sección (m ²)	61	
Fluido	Agua residual		N° de tubos	40	
CONDICIONES DE PROCESO			Diámetro nominal del tubo (pulg)	8	
Temperatura de Operación, °C	27		Largo de tubo (m)	2	
Presión de Operación, bar	0,903		Inclinación respecto a la horizontal	60	
Caudal de agua, m ³ /min	120		Inmersión del tubo (m)	1,95	
Caudal de aire, m ³ /min	2,51		Volumen afectable (m ³)	30.500	
Nivel de operación de la laguna (m)	5		Relación de O ₂ /H ₂ O (ppm)	6	
Tiempo de residencia (h)	4		Material	Acero al Carbono	

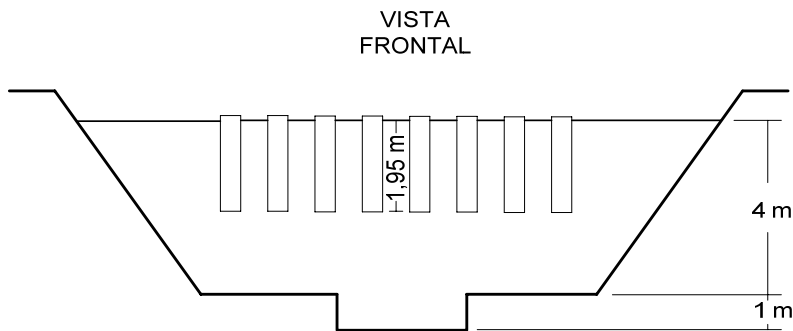

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:	FECHA:	REALIZADO POR:	FECHA:
REVISADO POR:	FECHA:	REVISADO POR:	FECHA:
APROBADO POR:	FECHA:	APROBADO POR:	FECHA: